



งานเวชนิทศน์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

หมวดงาน : กราฟิก

เลขรับ กิ. 458 66
รับในงาน 19/9/66
ส่งลงนาม 26/9/66
ส่งในงาน online 26/9/66
ผู้รับงาน _____

ส่วนราชการ ขอไปจนถึง ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๖ โทรศัพท์ ๗๒๑๐-๑

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ข้าพเจ้า น.ส. สพรชน คำชื่อ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

มีความประสงค์ขอใช้บริการผลิตสื่อประเภทกราฟิก ดังนี้

- ☐ ป้ายเวทีก
- ☒ แผ่นพับ , โบชัวร์ , โปสเตอร์
- ☐ กำหนดการ
- ☐ เกียรติบัตร
- ☐ ป้ายต้อนรับ
- ☐ ป้ายบ่งชี้
- ☐ ป้ายตั้งพื้น (Standy)
- ☐ พิมพ์เอกสาร
- ☐ เคลือบเอกสาร
- ☐ อื่นๆ

ระบุรายละเอียดของงาน

ใบปลิวบัตรอื้อฉาวบนฝั่งทางรถไฟของหอผู้ป่วย พ.บ. ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ๖๖แผนผังท่อน้ำไหลนอผีปวง พ.๒๑

วันที่ขอรับงาน 26 กันยายน 2566

מחיר : * 1000.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ สุพรรณ คำซื่อ ผู้ขออนุญาต

ลงชื่อ นาย-นาง หัวหน้าส่วนราชการ
(นางนงนุช ประยูรหงษ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวข้องานเวชนิทัศน์ มอบหมายให้ :

ลำดับคิวงาน 6 ผู้ดำเนินการ John ติดต่อ 8143

ลงชื่อ หัวหน้างานเวชนิทัศน์

(นายพิษณุวิศว์ ไวยาณิชการ)
หัวหน้างานเวชนิทัศน์

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน พิจารณา :

- ☐ ดำเนินการได้
- ☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก

ลงชื่อ หัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ

หมายเหตุ : - ส่งใบขอใช้บริการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันรับผลงาน
- กรณีเร่งด่วน ติดต่อหัวหน้างานเวชนิทศน์ฯ โทร. 8147

ติดตามสถานะ
ใบขอใช้บริการงานเวชนิทศม์



Fire Escape Plan Floor


แผนผังทางหนีไฟ ชั้น

21 FL.



IN CASE OF FIRE USE STAIRWAYS FOR EXIT
DO NOT USE ELEVATOR

ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้บันไดหนีไฟ

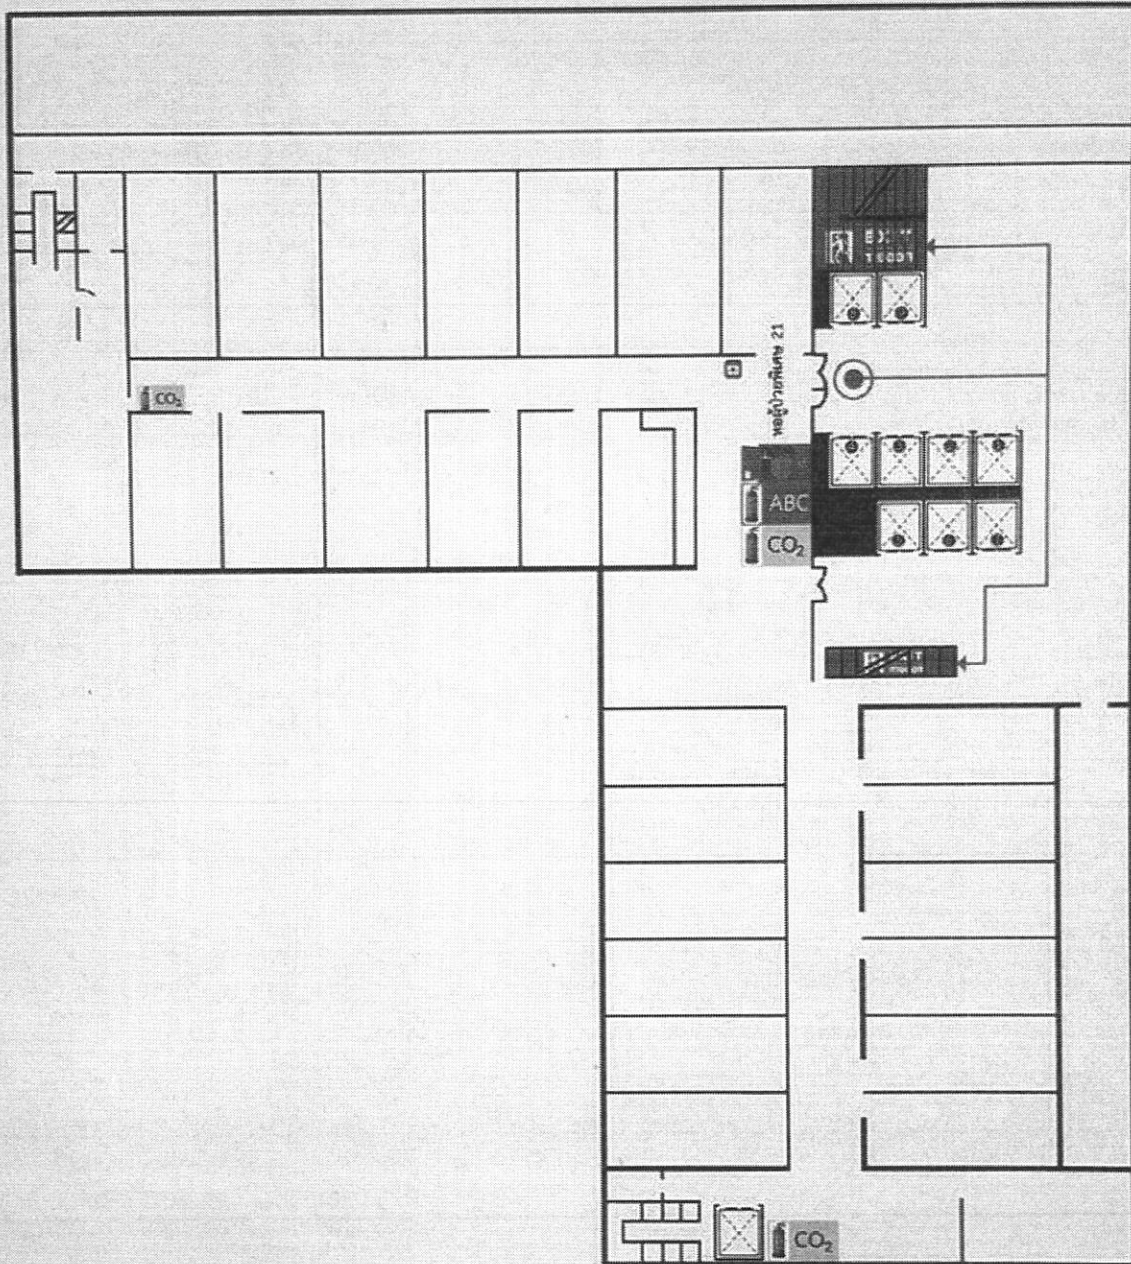

คณะกรรมการความปลอดภัย (อัคคีภัย)



- คุณอยู่ที่นี่ (You are here)



- สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Reel)



- เครื่องดับเพลิงชนิดสารระเหย CO₂
(Fire Extinguisher)



- ถังดับเพลิง ABC (Fire Extinguisher)



- เส้นทางหนีไฟ (Fire Escape Route)



- สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)



- ลิฟท์ (Elevator)